



Natural Care
STRALINGSCENTRUM
VOEDINGSADVIESCENTRUM

V.O.F. Natural Care

adres: Dorpsstraat 67
5851 AH Afferden (L)
Nederland

tel: +31(0)485-530551
email: info@naturalcare.nl
web: www.naturalcare.nl

Bank: 14-74-03.103
IBAN: NL59RAB00147403103
BIC: RABONL2U
KvK: 12042728
BTWnr: NL 8145.24.412B01

Montesorischool Landsmeer
Dhr. Ronald Steen
Burgemeester Postweg 88
1121 JC Landsmeer

Datum: Zaterdag 30 mei 2009
Betreft: Conclusie stralingsmeting 11 mei 2009

Een veilige stralingssituatie.

De conclusie van de controlemeting van 11 is dat de school overall (ruim) binnen de normen van woonbiologen valt behalve op het speelplein voor de school. De zendmast die daar aan de overkant van de straat staat geeft een dusdanig sterk elektromagnetisch veld af dat we daar een licht onveilige situatie hebben.

In het schoolgebouw en op de speelplaats achter de school is geen verhoogde waarde aangetroffen van elektromagnetische straling (hoogspanning & zendmast) en liggen de waarden ver onder de normen.

Hoogspanning

De hoogspanningsmasten op enkele honderden meters afstand van het schoolgebouw geven momenteel een meetwaarde van 10 V/m // 53 nT. Het meetpunt was bij de vorige meting op dezelfde plek 400 V/m en 150 nT. Er staat dus weinig spanning op de hoogspanningsleidingen.

Conclusie

Gezien de waarden die waargenomen zijn is de conclusie van de meting dat de school stralingsarm is en er geen gevaar is voor de gezondheid. Alleen op het grote speelplaats voor de school is het advies daar zo kort mogelijk te verblijven. De acties gericht op het verplaatsen van de zendmast moeten dan ook voortgezet worden.

Continuïteit

Natural Care zal periodiek een controlemeting uitvoeren die indien nodig gerapporteerd word aan de betrokken personen.

Hopende U van dienst te zijn geweest teken ik met vriendelijke groet.



Natural Care
Tom Stoeckenbroek
Bijlage : Schets van de meting



Natural Care

STRALINGSCENTRUM


Datum: ...11-5-2009...

Naam: Montessorischool handsmeer
 Adres: Burg-Postweg 20
 Pstc Wnpl: 11.21 J.C. handsmeer.

Adviezen op alle stralingsgebieden. GSM, UMTS, Wateraders, Holtes, Breuken, Snijpunten, Dect, Computers, Beeldschermen. Neutraliseren van storende en ziekmakende straling

Laagfrequent in V/M en nT	Hoogfrequent in $\mu\text{W}/\text{m}^2$		
Werken/leven max 5 v/m // 30 nT	Max 0,5 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ pulserend		
Slapen max 2 v/m // 15 nT			
Leef/werk: 10 nT 8 v/m	Totaal	Buiten	Binnen
Slaapruimte:	GSM 900	} 100-300 $\mu\text{W}/\text{m}^2$	} 0,7-0,9 $\mu\text{W}/\text{m}^2$
Diversen: Bij zendmast $> 25 \text{ V/m}$ op het spelplan.	GSM 1800		
	UMTS		
	Dect		
Weerstand net: $< 5 \Omega$	WiFi		

Schets:

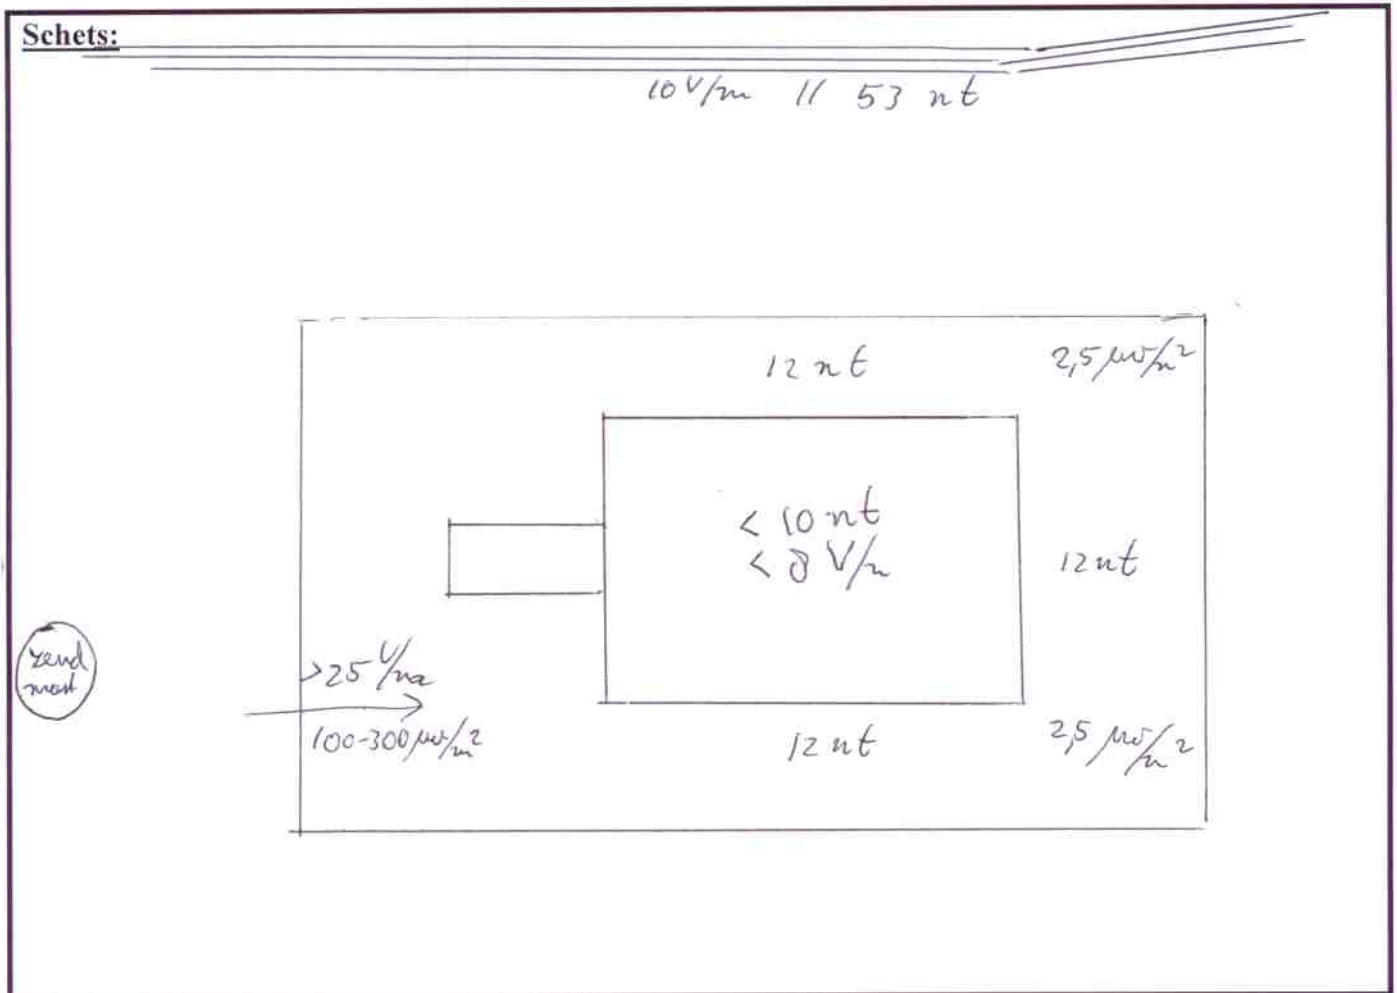

V.O.F. Natural Care
 Dorpsstraat 67
 5851 AH Afferden (L)
 Tel.: 0031 -(0) 485-530551
 Mobiel: 06-51337485

Website: www.Stralingsoplossingen.nl
 Email: info@Stralingsproblemen.nl
 BTWnr. NL8145.24.412.B01:
 Bank: 14.74.03.103
 KvKnr.: 12042728